


ขั้นตอนการใช้งานระบบ HS๔


๑. เข้าโปรแกรม Internet Explorer หรือ Google Chrome แล้วพิมพ์ HS๔ จะเข้าสู่หน้าแรกของโปรแกรม HS๔



๒. ใส่รหัส Login Code (ศบส.เขต จะมอบให้แต่ละโรงพยาบาล) แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่โปรแกรม ประเมินตนเอง

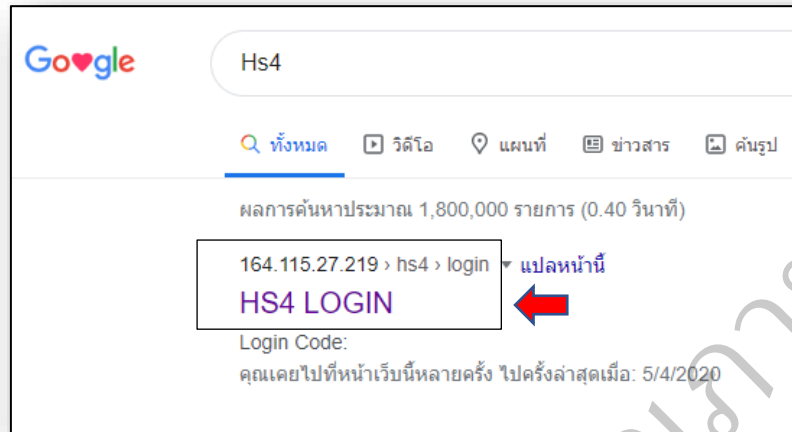

๓. คลิกเลือกที่ปุ่ม บส.๑ แบบประเมินตนเอง เพื่อเข้าไปทำแบบประเมินตนเองในแต่ละด้าน

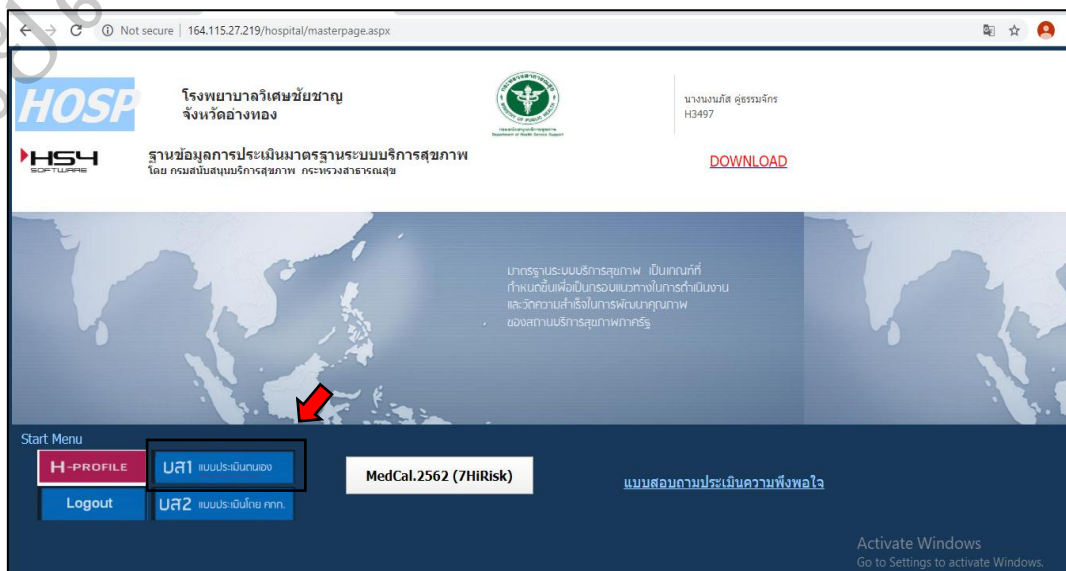

๔. คลิกปุ่ม เลือก เพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฯ สำหรับประเมินตนเองในปี งบประมาณ ๒๕๖๓

เลือก	โรงพยาบาล	จังหวัด	ปีงบประมาณ	Visit ID	สถานะ
<input type="checkbox"/>	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	2563	15021	
<input type="checkbox"/>	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	2562	14115	
<input type="checkbox"/>	โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	2561	11886	ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

๕. คลิกเลือกเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่ละด้าน จากนั้นคลิกปุ่ม เลือก ข้อย่อยของเกณฑ์มาตรฐานฯ แต่ละด้าน เพื่อให้คะแนนประเมินตนเอง

1-ระบบมาตรฐาน	2-เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)	3-ตรวจประเมิน (ข้อ)	4-คะแนนที่ตั้ง	5-คะแนนที่ได้	6-คิดเป็นร้อยละของด้าน
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล	34	34	100	0.00	0.00
ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	84	84	100	0.00	0.00
ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล	52	52	100	0.00	0.00
ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	30	30	100	0.00	0.00
ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล	22	22	100	0.00	0.00
ด้านที่ 6 ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	19	19	100	0.00	0.00
ด้านที่ 7 ระบบสุศึกษาในโรงพยาบาล	25	25	100	0.00	0.00
ค่าต่ำสุด					0.00

แบบประเมินตนเอง	บส.1	ประเมินตนเอง	ข้อมูลไม่สมบูรณ์
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง	2563	รวมคะแนน: 0.00	คิดเป็นร้อยละ: 0.00
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล		ประเมินตนเอง	ข้อมูลไม่สมบูรณ์
		รวมคะแนน: 0.00	คิดเป็นร้อยละ: 0.00
1.1 การกำหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพ	เกณฑ์ประเมิน (ข้อ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	รวมคะแนนประเมินตนเอง
	4	5	รวมคะแนนประเมินโดย คกก.
เลือก 1.1 การกำหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพ			ประเมินตนเอง
เลือก 1.1.1 กำหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร			สำคัญ
เลือก 1.1.2 เนื้อหาสาระสำคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ			ประเมินโดย คกก.
เลือก 1.1.3 มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบาย			
เลือก 1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ			
1.2 การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เกณฑ์ประเมิน (ข้อ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	รวมคะแนนประเมินตนเอง
	4	5	รวมคะแนนประเมินโดย คกก.

๖. คลิกเลือกให้คะแนนประเมินตนเองแต่ละข้อ พร้อมกับพิมพ์ข้อความผลการประเมินและแนบไฟล์หรือรูปภาพประกอบ จากนั้นคลิกปุ่ม **SAVE ข้อความและไฟล์แนบ** ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม << **เลือกเกณฑ์ประเมิน** เพื่อย้อนกลับไปเลือกข้อย่อยถัดไป ให้ครบทุกข้อ

๗. คลิกปุ่ม **วิเคราะห์และจัดทำแผนความเสี่ยง** จากนั้นคลิกปุ่ม **เลือก** เพื่อเข้าไปจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และระบุรายละเอียดการจัดการความเสี่ยง จากนั้นกดปุ่ม **บันทึก(SAVE)**

๘. วิเคราะห์และจัดทำแผนความเสี่ยงให้ครบทุกข้อ

 VISIT-14115 <<บส.1 Print ระบุความเสี่ยง Print แผนความเสี่ยง								
วิเคราะห์และจัดทำแผนความเสี่ยง								
ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล								
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง								
ลำดับ	เกณฑ์ความเสี่ยง	คะแนนประเมิน	แผนจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่ดำเนินการ	ถึงวันที่	สรุปและประเมินผล
เลือก 1	1.2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรสำหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน	0.5	โดยโครงสร้างหลักไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้ามีการก่อสร้างใหม่จะนำมาตรฐานเข้าไปดำเนินการโรงพยาบาลขยายเส้นทางจราจรเข้าสู่อาคารโดยมีถนนพร้อมขอบพุดบาท แต่ยังไม่ครบถ้วน	2,000,000.00	งานสิ่งแวดล้อม	2018-03-27	2019-06-03	มีถนนแยกจากทางเข้าเดิมเพื่อลดความถี่จำนวนรถยนต์ที่วิ่งเข้าอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ออกจากอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และมีพุดบาททางเท้าเป็นบางช่วง
เลือก 2	1.6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน	0.5	โดยโครงสร้างหลักไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้ามีการก่อสร้างใหม่จะนำมาตรฐานเข้าไปดำเนินการโรงพยาบาลขยายเส้นทางจราจรเข้าสู่อาคารโดยมีถนนพร้อมขอบพุดบาท แต่ยังไม่ครบถ้วน	2,000,000.00	งานสิ่งแวดล้อม	2018-03-27	2019-06-03	มีถนนแยกจากทางเข้าเดิมเพื่อลดความถี่จำนวนรถยนต์ที่วิ่งเข้าอาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ออกจากอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และมีพุดบาททางเท้าเป็นบางช่วง
เลือก 3	2.1.6 แผนกผู้ป่วยใน บริเวณเตียงผู้ป่วยป่วย ควรมีระยะห่างเตียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถนำเปลขึ้นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก	0.5	ในปี 2560-2561 ดำเนินการปรับระยะห่างไปแล้ว 2 หลอดผู้ป่วย เหลือเตียงผู้ป่วยในหญิงชั้น 1 อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ	1,000,000.00	งานสิ่งแวดล้อม	2020-01-05	2020-05-01	ในปี 2560-2561 ดำเนินการปรับระยะห่างไปแล้ว 2 หลอดผู้ป่วย เหลือเตียงผู้ป่วยในหญิงชั้น 1 อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ

๙. เมื่อลงข้อมูลผลการประเมินตนเองในแต่ละด้านครบทุกข้อย่อยแล้ว จากนั้นกดปุ่ม << บส.๑ เพื่อย้อนกลับไปเลือกเกณฑ์มาตรฐานฯ ด้านที่เหลือต่อไปให้ครบทุกด้าน

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๑๔ ต่อ ๓๐๑๑ , ๐๙ ๒๒๔๙ ๓๒๔๓

หากลิ้มรส สามารถติดต่อได้ที่ ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด (สสจ.)

หรือ Admin ศบส. ๔